



•Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112

www.daaeararaquara.com.br

GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

DISTRITO DE BUENO DE ANDRADE

ARARAQUARA - SP



•Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112

www.daaeararaquara.com.br

GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

ETE COMPACTA FAST – SISTEMA FAD (FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO)

VAZÃO: 15 M³/H



•Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112

www.daaeararaquara.com.br

GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS





•Departamento Autônomo de Água e Esgotos


Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112

www.daaeararaquara.com.br

GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

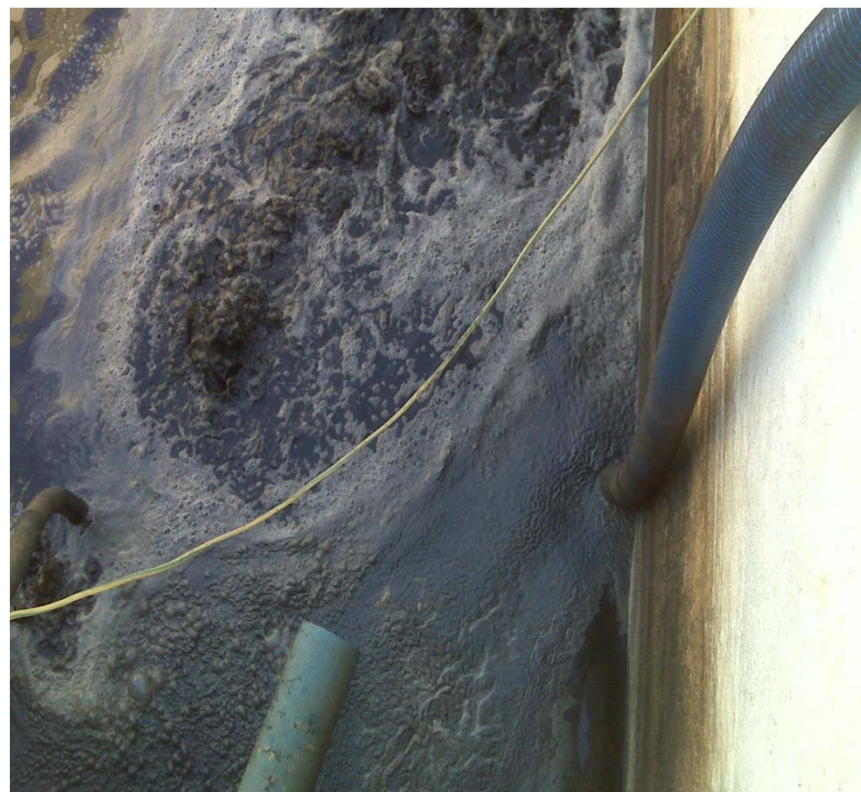



•Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112

www.daaeararaquara.com.br

GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS






•Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
 Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
 CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112
 www.daaearaquara.com.br



| | | | |
|---|---|---------------------|---------------|
|  | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9554 Fax: (16) 3324-4571 CEP 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 e-mail - ulab@daearaquara.com.br Visite nossa página- www.daaearaquara.com.br | | |
| | LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO BOLETIM DE ANÁLISES | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Identificação da Amostra | | | |
| Local da coleta: | Monitoramento ETE-Bueno de Andrada | | |
| Data da coleta: | 25/04/11 | Hora da coleta: | 08:30 |
| Data da Análise: | 26/04/11 | Hora da Análise: | 08:00 |
| Coletor Resp.: | Rogério da Silva | Chuvas últimas 24hs | Sim – 14,9 mm |
| Número das amostras: | TAR - AM 310/11 | Final - AM 311/11 | |
| Resultados Analíticos | | | |
| Parâmetros | | Amostra | |
| | | TAR | Final |
| <i>Demanda Química de Oxigênio (DQO) (mg O₂/L)</i> | | 1788 | 303 |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) (mg O₂/L)</i> | | 258 | 28 |
| <i>Remoção Carbono DQO (%)</i> | | - | 83 |
| <i>Remoção Carbono DBO (%)</i> | | - | 89 |
| <i>pH</i> | | 7 | 7 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



**“RESPONSABILIDADE AMBIENTAL,
A *FAST* ACREDITA NESSA IDÉIA”**